



N° 234-INS.P.



ELECTRO-TEST V.Z.W. ASBL

Kerkstraat 33 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder : Gestionnaire de réseau de distribution : EANDIS

Nr teller : N° comp :

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

N°: 3306014

EAN code

Table with columns for Aard onderzoek, Genre de contrôle, and various electrical parameters like AREI 86, 87/86, etc.

Table with columns for Tijdelijk, Kermisinstallatie, Indienststelling, Uitbreiding, Vernieuwing, etc.

Plaats van het onderzoek: GENTSTRAAT 24 9800 DENZE

Eigenaar: ARNOU Adres: GENTSTR 24 BUS 2 DENZE

Installateur: DR. KLEZ BUBA BTW / TVA: 891 925 787

Datum van het onderzoek: 23.09.2008 Inspecteur: VANSUYPERE K.

Onderzoek / Contrôle: Woning / maison, Apart. 1.2

Spanning: 2x 230 Meter / bord verbinding: NIB 4x10 Max. beveiliging: 40A

Aardelektrode: 4.5 Isolatatie: 28,1 Aantal verdeelborden: 1

Table with columns for Differentieelschakelaars, Aantal eindstroombanen, TestΔIn, and AREI / RGIE.

Visueel nazicht: algemeen: OK NOK directe aanraking: OK NOK

Aansluitingen: OK NOK Potentiaalvereffeningen: OK NOK

Inbreuken / Infractions: (zie keerzijde / voir verso) Opmerkingen / Remarques: GEEN


Besluit / Conclusion De installatie is niet conform met het AREI en mag niet tijdelijk in dienst gesteld worden...

NOTE: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique...

Repp. Et/EH. 1.04

ARNOK. 1.2

1STE RECHTS

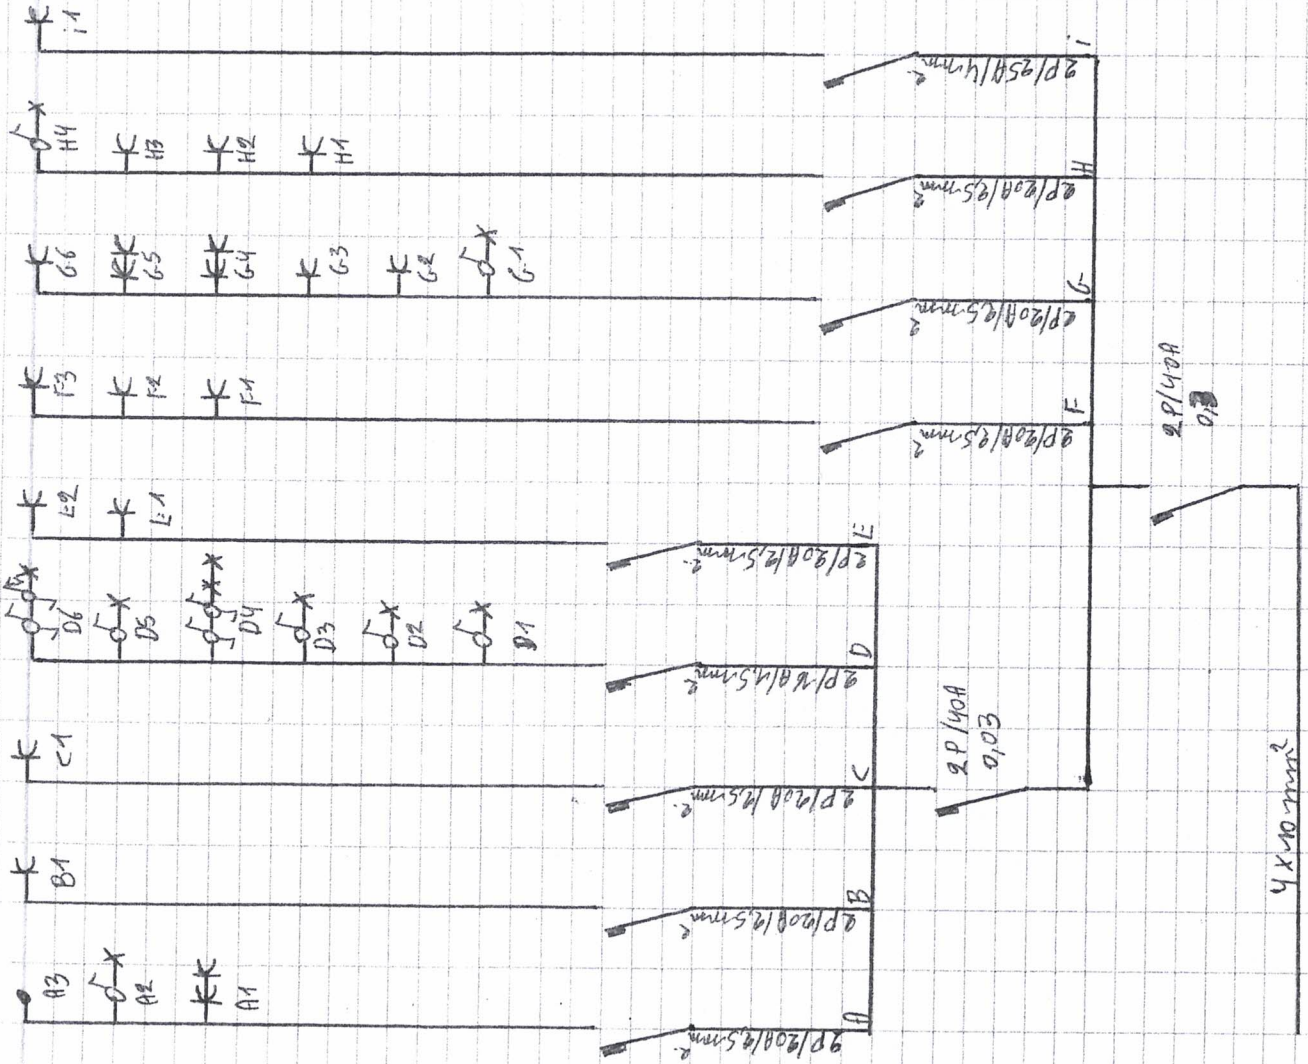

ARNOK.  
 GENTSTRAAT 24 BUS 3  
 9800 DEINZE

DRS ELEC BVBA M

BIE SBULCH STRAAT 44  
 9800 DEINZE

0477/460948

*He Ruyck*

ARNOU  
APP 1.2.

ET ELECTRO-TECHNISCHE  
KRIST VANSUWPECHÉ  
Inspecteur  
G.s.m.: 0475/871.867

